
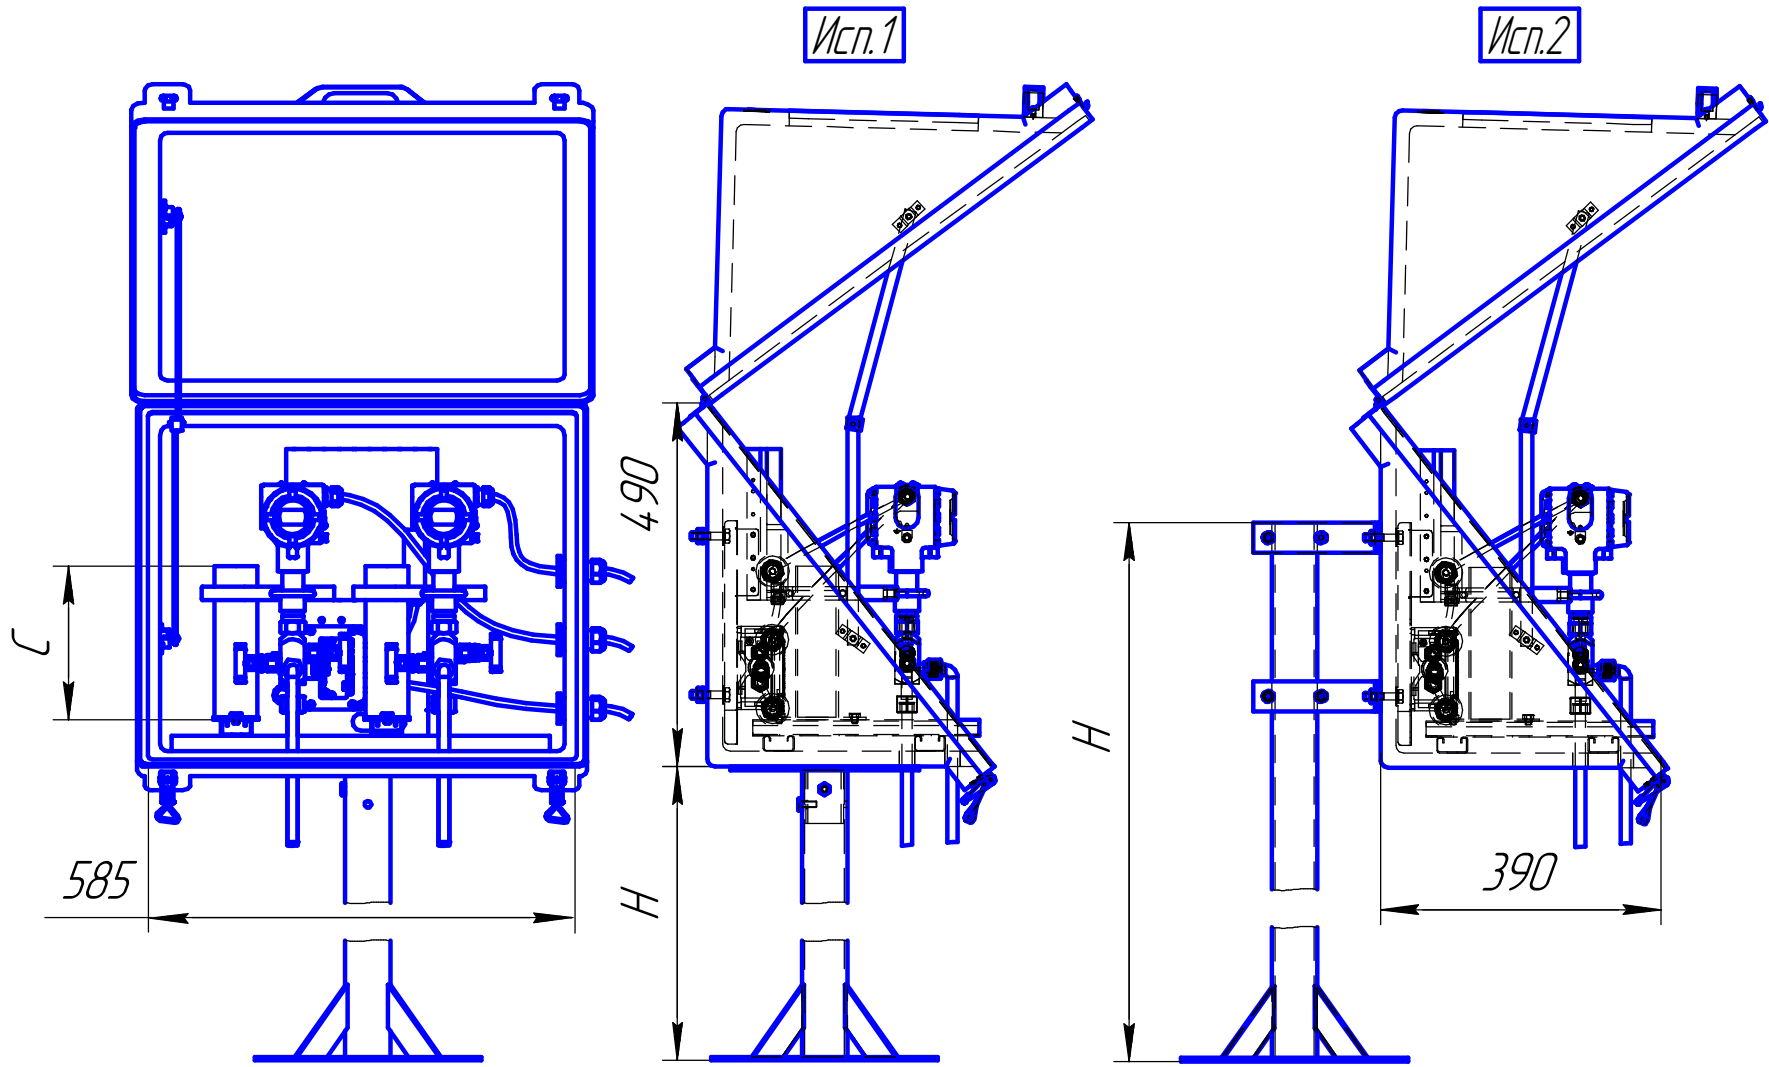


Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

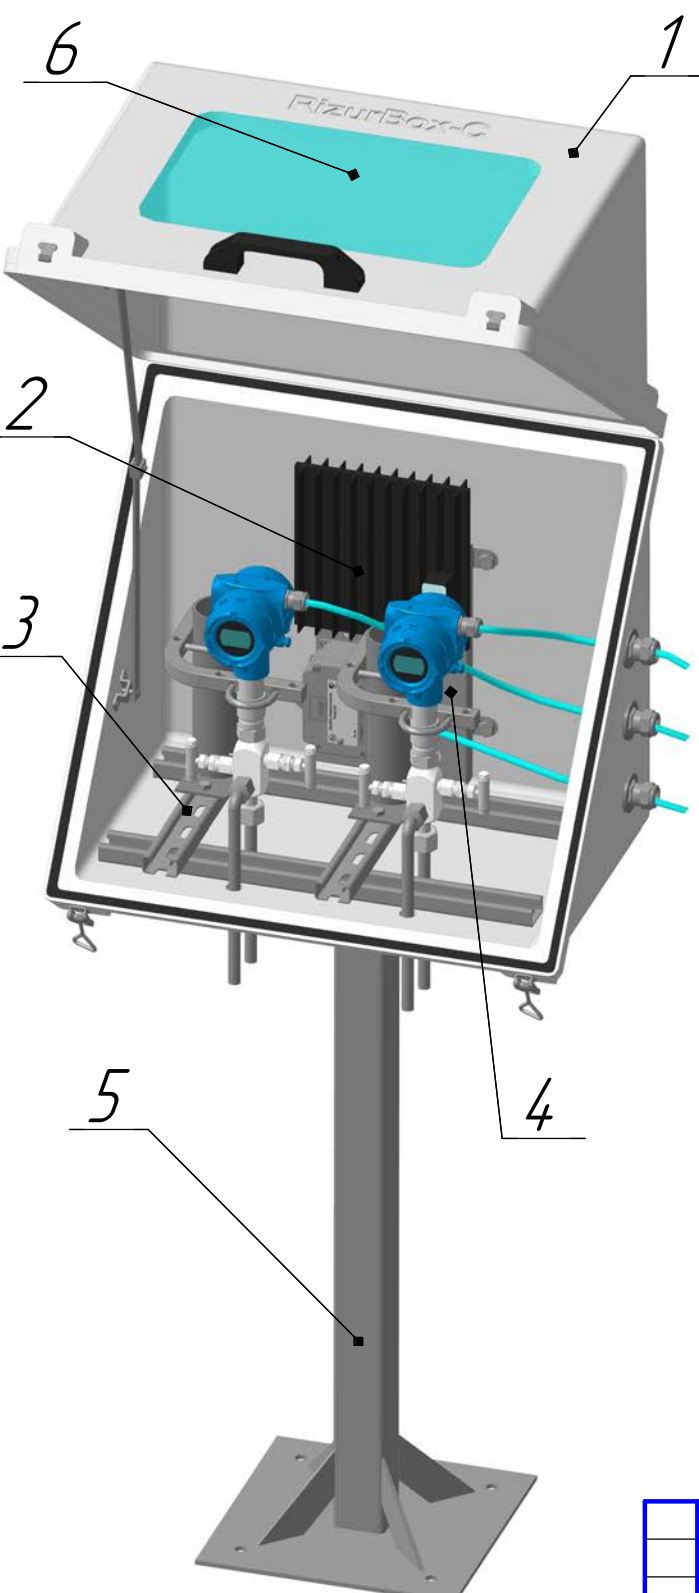

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф защитный утеплённый стеклопластиковый РизурБокс-С-5	1	
2	Обогреватель взрывозащищённый с терморегулятором	1	
3	АТР с комплектом шин	1	
4	Монтажная панель	1	
5	Стойка	1	
д/п	КМЧ (Болты, шайбы, гайки)	1	
д/п	Шпилька заземления в сборе	1	

Заполняется заказчиком:			
Поз.	Наименование	Размер(наличие)	Вариант исполнения
3	АТР	С=	Исп.1
5	Стойка	Н=	Исп.2
6	Окно		

Тип обогрева				Дополнительное оснащение			
FT	ST	SR	AR	Удалённый контроль обогрева			Доп. теплоизоляция
				RS485	4-20мА	Реле Н/О-Н/З	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Трубный ввод		Кабельный ввод			
φ трубки	Кол.	Внеш. φ каб.	Внутр. φ каб. (брон. каб.)	Марка мет. рукава	Кол.

*По умолчанию отверстия под кабельные и трубные вводы сверлятся заказчиком при монтаже

	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Заполнено			
Организация			

РизурБокс.1441

РизурБокс С-5 для Метран-150TG/ Rosemount 3051TG с двухвентильным блоком	Лит.	Масса	Масштаб
		-	1:10
	Лист	Листов	1

ООО "НПО РИЗУР"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудряшов		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.		Агеев		
Утв.				

Маркировочная таблица
(позиционное обозначение прибора)