
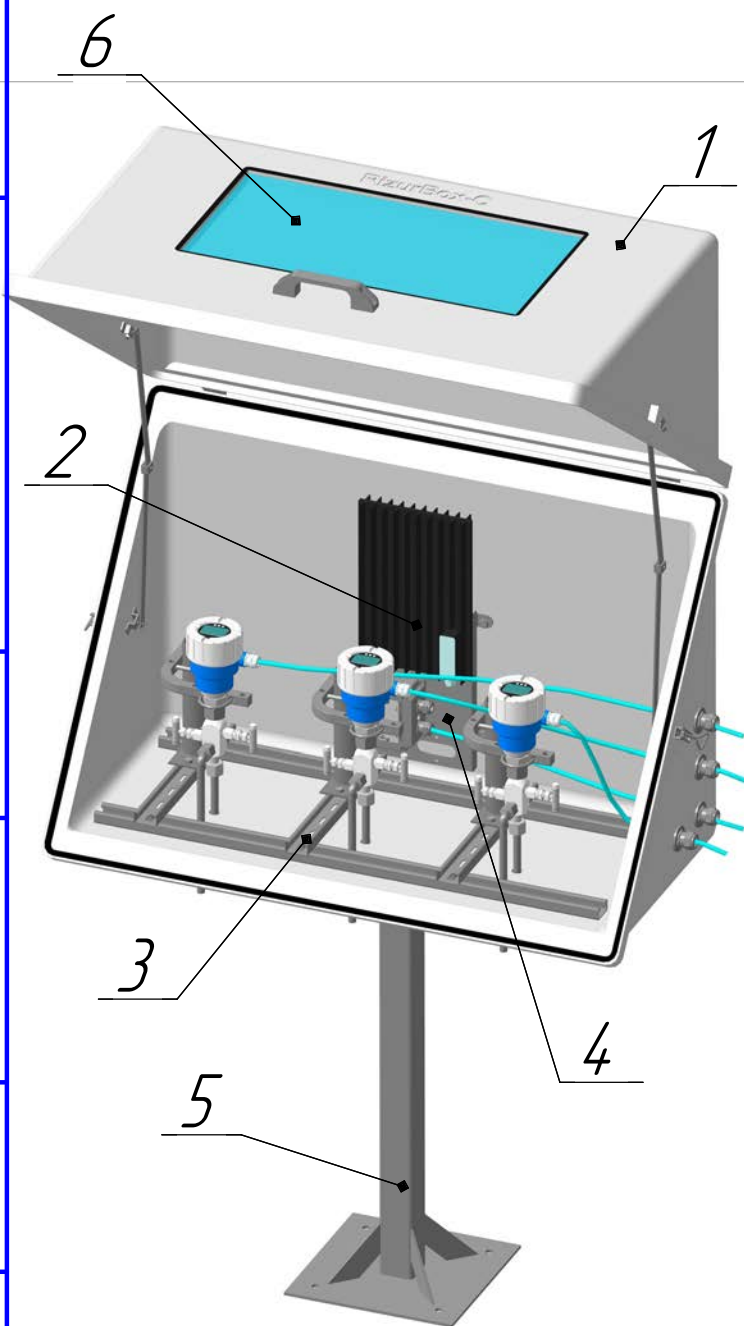
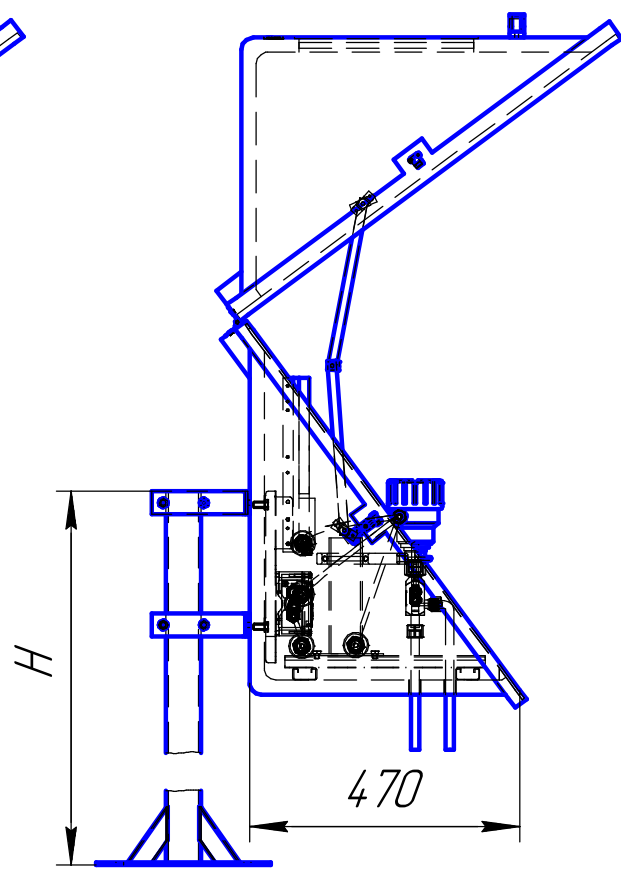
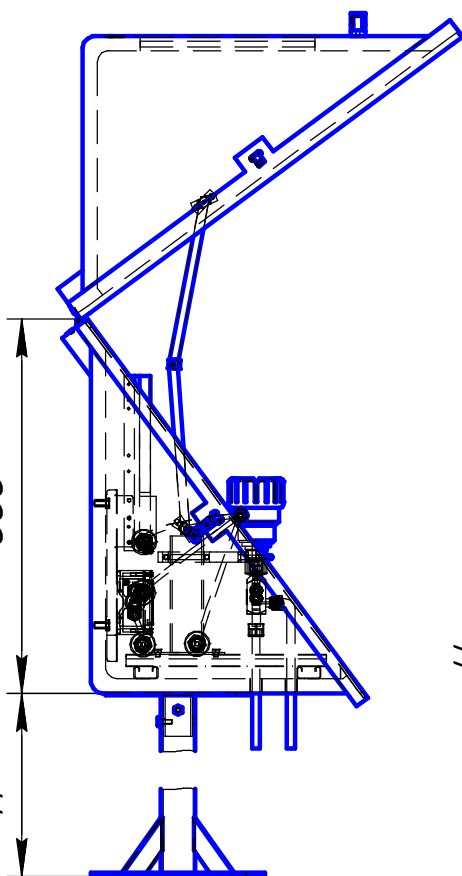


Исп.1

Исп.2

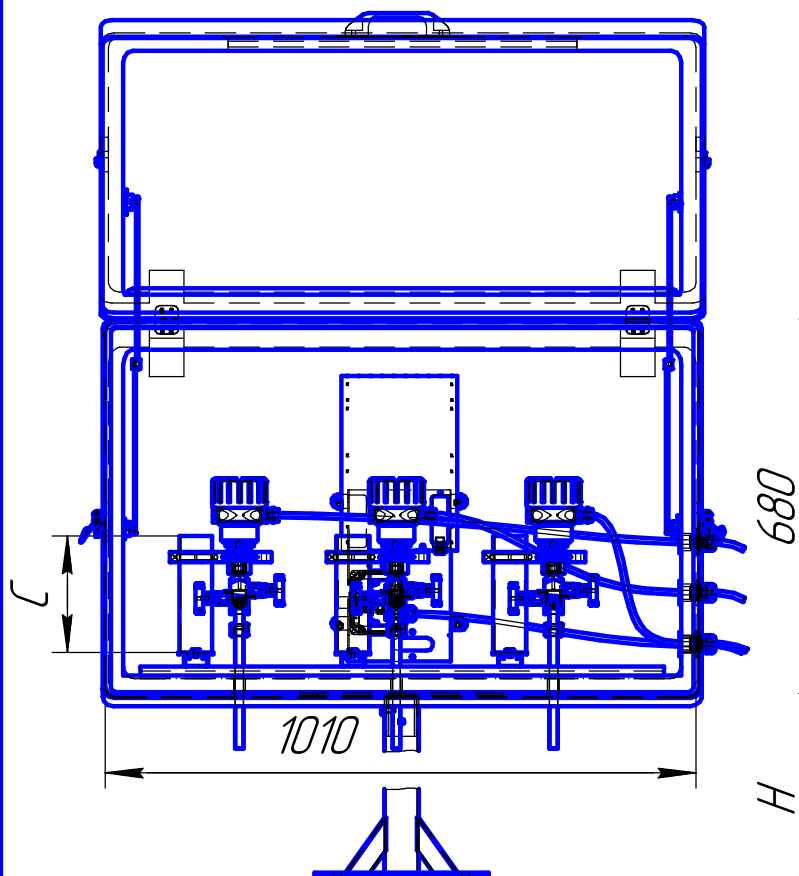

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф защитный утеплённый стеклопластиковый РизурБокс-С-9	1	
2	Обогреватель взрывозащищённый с терморегулятором	1	
3	АТР с комплектом шин	1	
4	Монтажная панель	1	
5	Стойка	1	
д/п	КМЧ (Болты, шайбы, гайки)	1	
д/п	Шпилька заземления в сборе	1	

Заполняется заказчиком:

Поз.	Наименование	Размер(наличие)	Вариант исполнения	
3	АТР	С=	Исп.1	☐
5	Стойка	Н=	Исп.2	☐
6	Окно	☐		

Тип обогрева				Дополнительное оснащение			
FT	ST	SR	AR	Удалённый контроль обогрева		Доп.	
				RS485	4-20мА	Реле Н/О-Н/З	теплоизоляция
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Трубный ввод		Кабельный ввод			
φ трубки	Кол.	Внеш. φ каб.	Внутр. φ каб. (брон. каб.)	Марка мет. рукава	Кол.

*По умолчанию отверстия под кабельные и трубные вводы сверлятся заказчиком при монтаже

	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Заполнено			
Организация			

РизурБокс.1718

РизурБокс С-9 для
Endress+Hauser PMP51 с
двухвентильным блоком

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:13
Лист	Листов	1

ООО "НПО РИЗУР"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Маркировочная таблица
(позиционное обозначение прибора)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудряшов		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.		Агеев		
Утв.				