
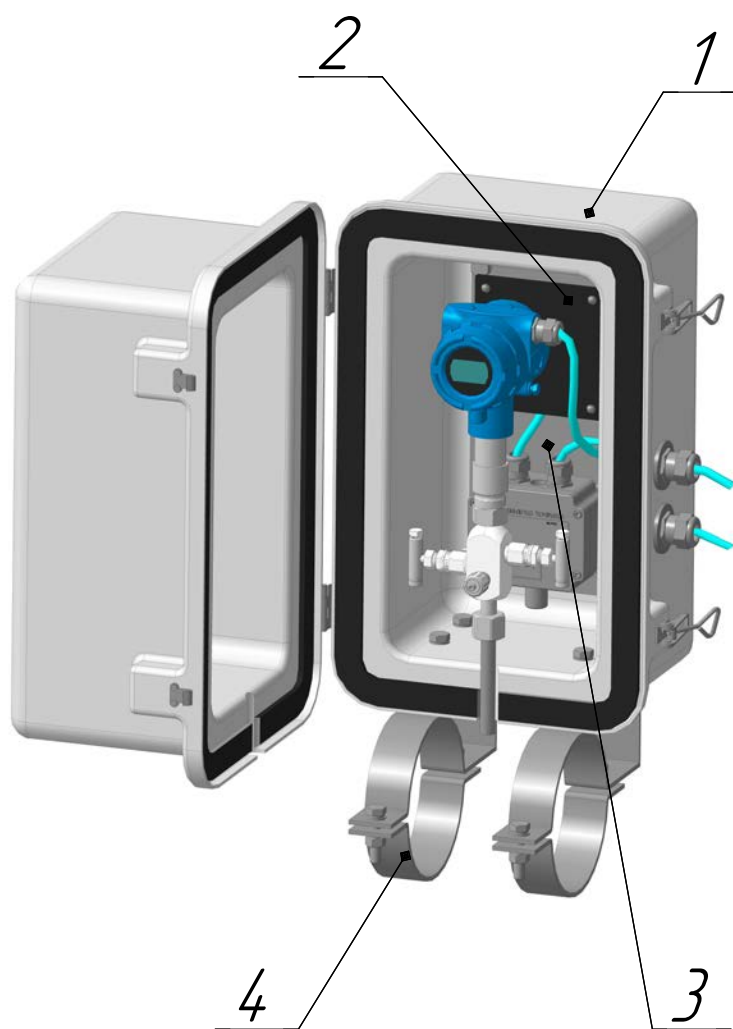


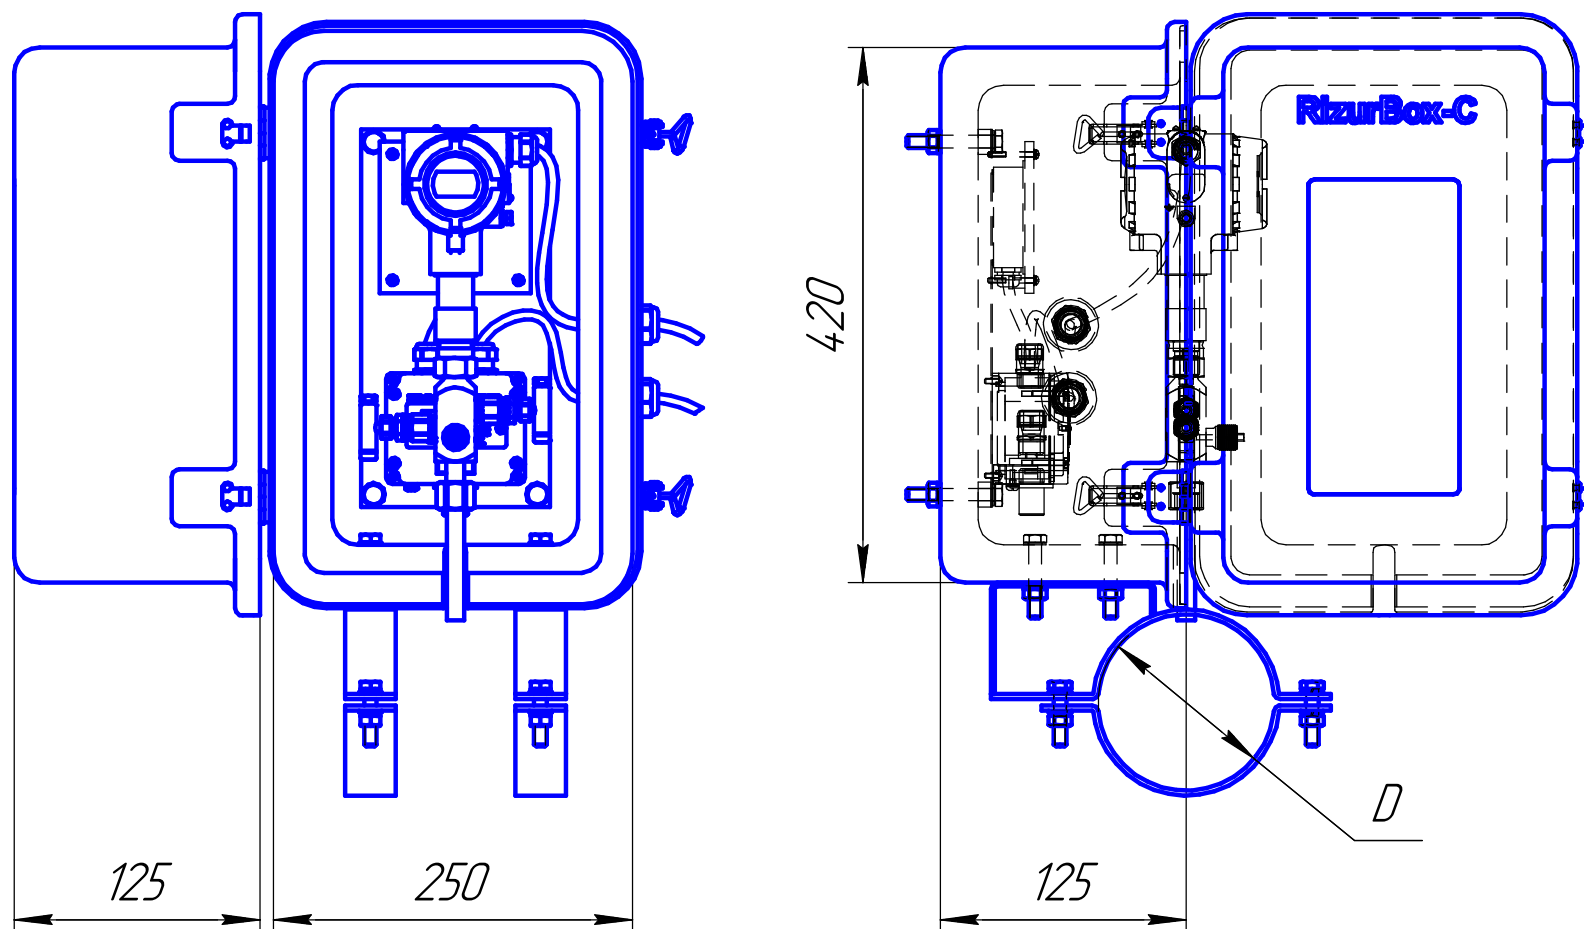

| Поз. | Наименование                                                  | Кол. | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Шкаф защитный утеплённый<br>стеклопластиковый РизурБокс-С-1-М | 1    |            |
| 2    | Обогреватель взрывозащищённый<br>с терморегулятором           | 1    |            |
| 3    | Монтажная панель                                              | 1    |            |
| 4    | Крепление на трубу                                            | 2    |            |
| д/п  | КМЧ (Болты, шайбы, гайки)                                     | 1    |            |
| д/п  | Шпилька заземления в сборе                                    | 1    |            |

|                         |              |                          |                    |                          |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Заполняется заказчиком: |              |                          |                    |                          |
| Поз.                    | Наименование | Размер(наличие)          | Вариант исполнения |                          |
| 4                       | Хомут        | D=                       | Исп.1              | <input type="checkbox"/> |
| 5                       | Окно         | <input type="checkbox"/> |                    |                          |

[illegible][illegible]

\*По умолчанию отверстия под кабельные и трубные вводы сверлятся заказчиком при монтаже

|                    |               |             |                |
|--------------------|---------------|-------------|----------------|
|                    | <i>Ф.И.О.</i> | <i>Дата</i> | <i>Подпись</i> |
| <i>Заполнено</i>   |               |             |                |
| <i>Организация</i> |               |             |                |

|           |          |       |      |  |                                                                          |                 |        |         |  |
|-----------|----------|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|--|
|           |          |       |      |  | РизурБокс.3421                                                           |                 |        |         |  |
|           |          |       |      |  | РизурБокс С-1-М для<br>Метран-150TG/Rosemount<br>с двухвентильным блоком | Лит.            | Масса  | Масштаб |  |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |                                                                          |                 | —      | 1:5     |  |
| Разраб.   | Кудряшов |       |      |  |                                                                          |                 |        |         |  |
| Пров.     |          |       |      |  |                                                                          |                 |        |         |  |
| Т.контр.  |          |       |      |  |                                                                          | Лист            | Листов | 1       |  |
| Н.контр.  | Агеев    |       |      |  |                                                                          | ООО "НПО РИЗУР" |        |         |  |
| Утв.      |          |       |      |  |                                                                          |                 |        |         |  |